




Продольный разрез

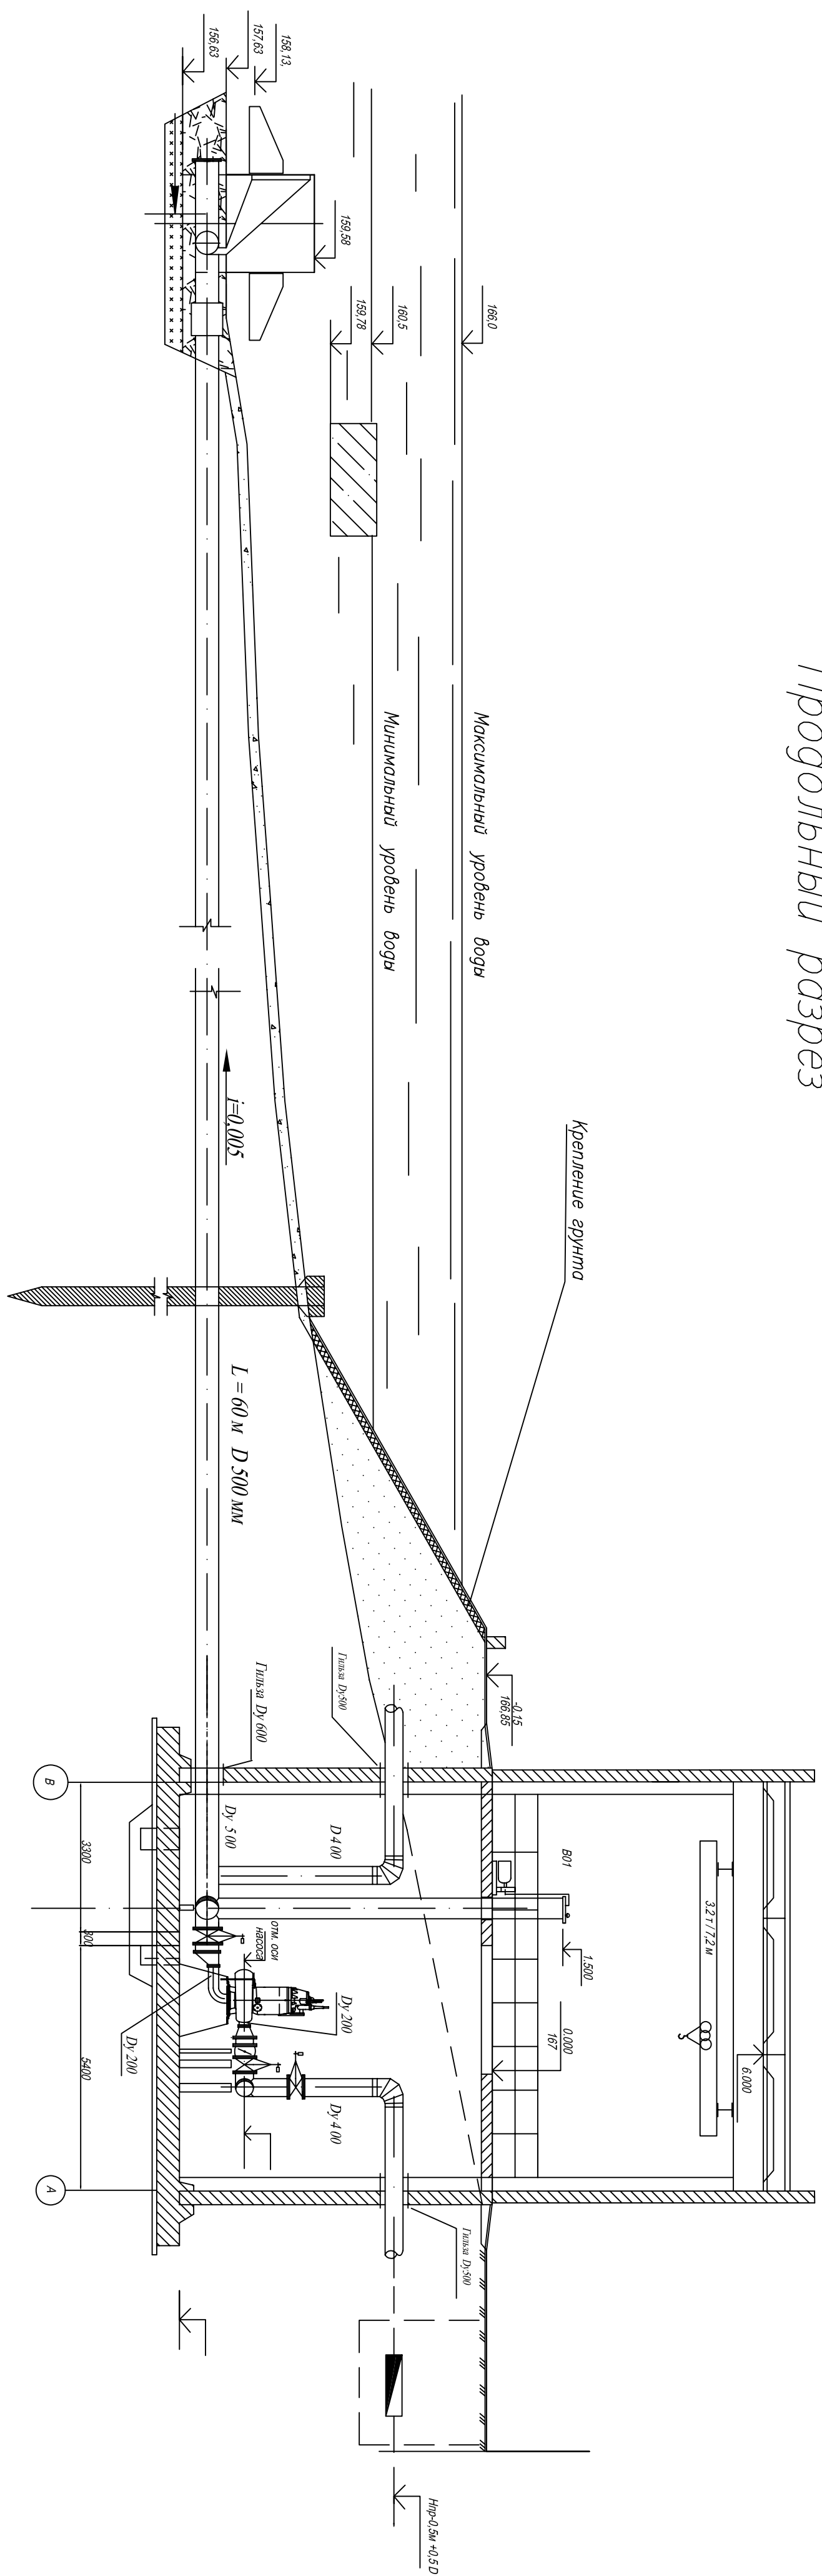

Разреш 1-1

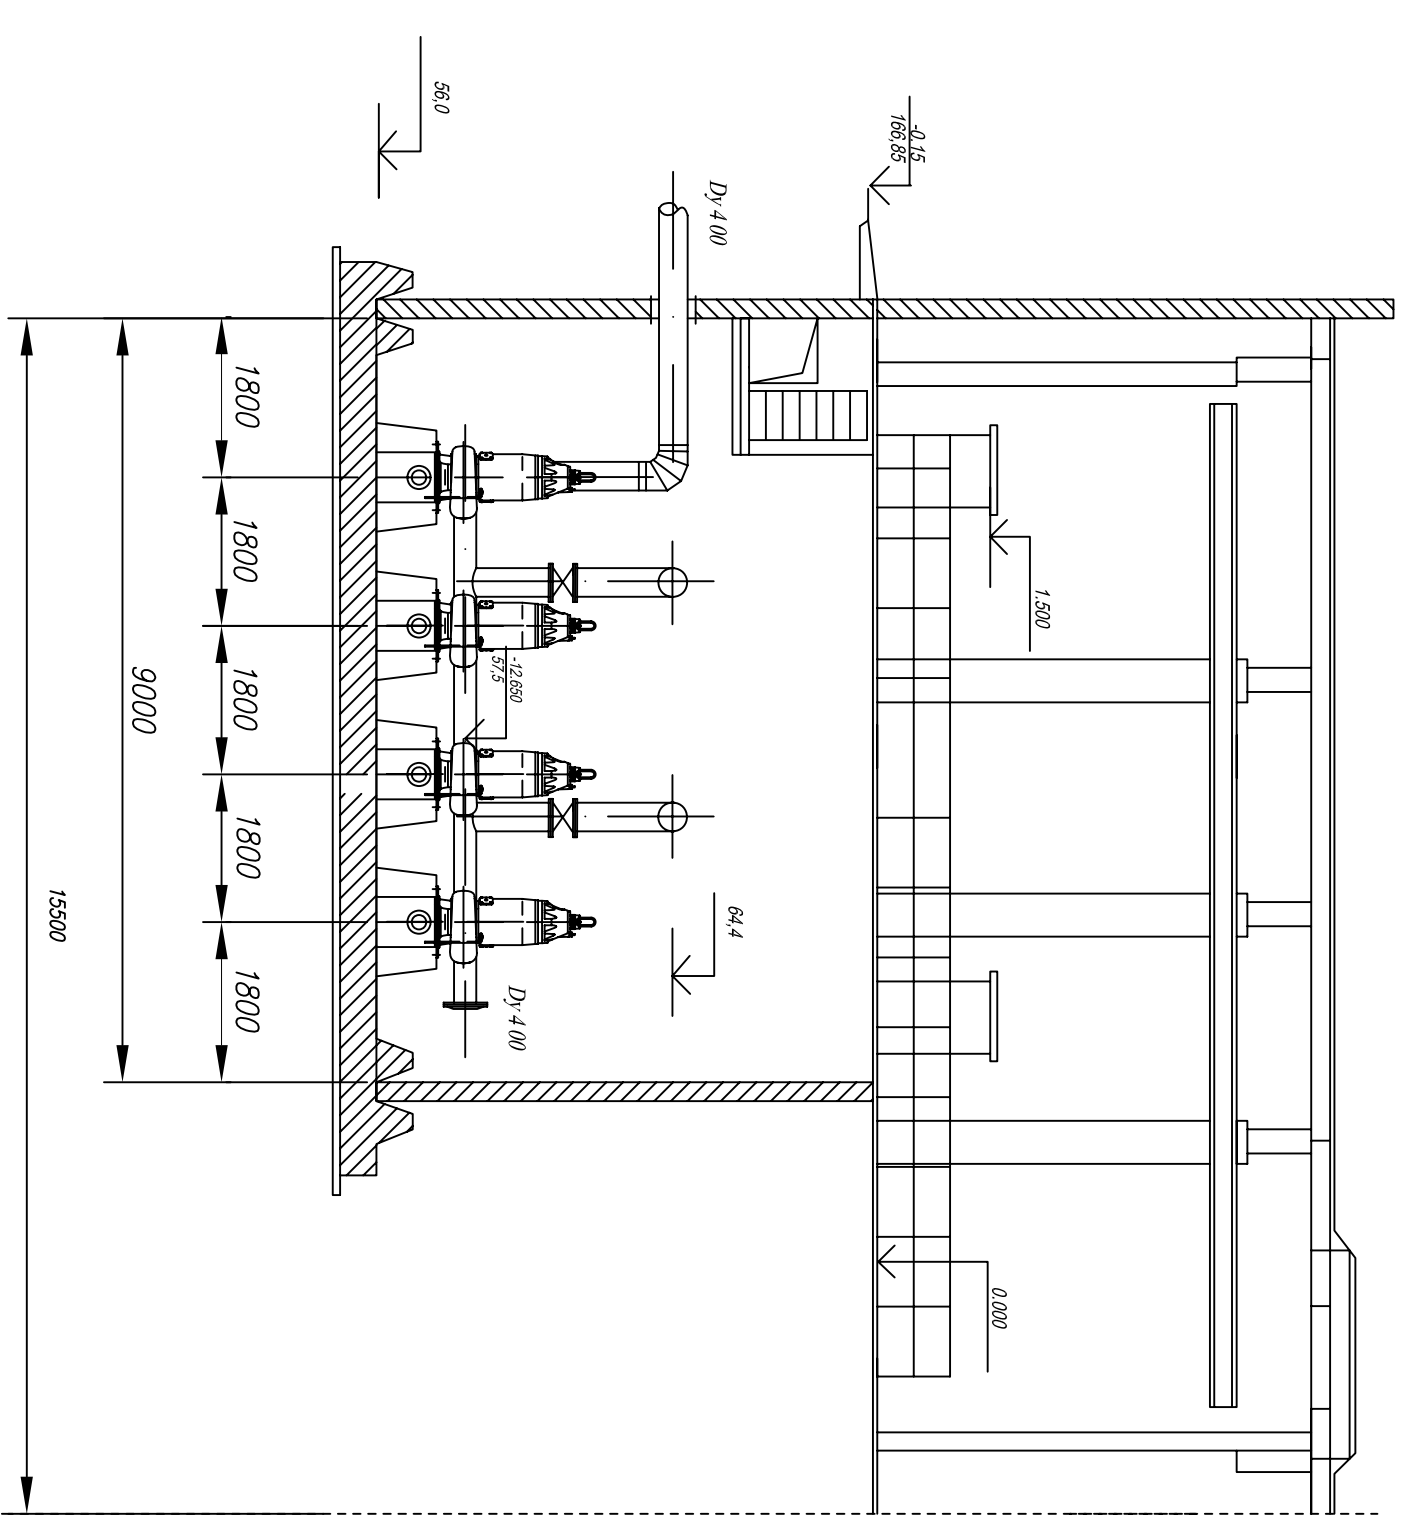


План М 1:100

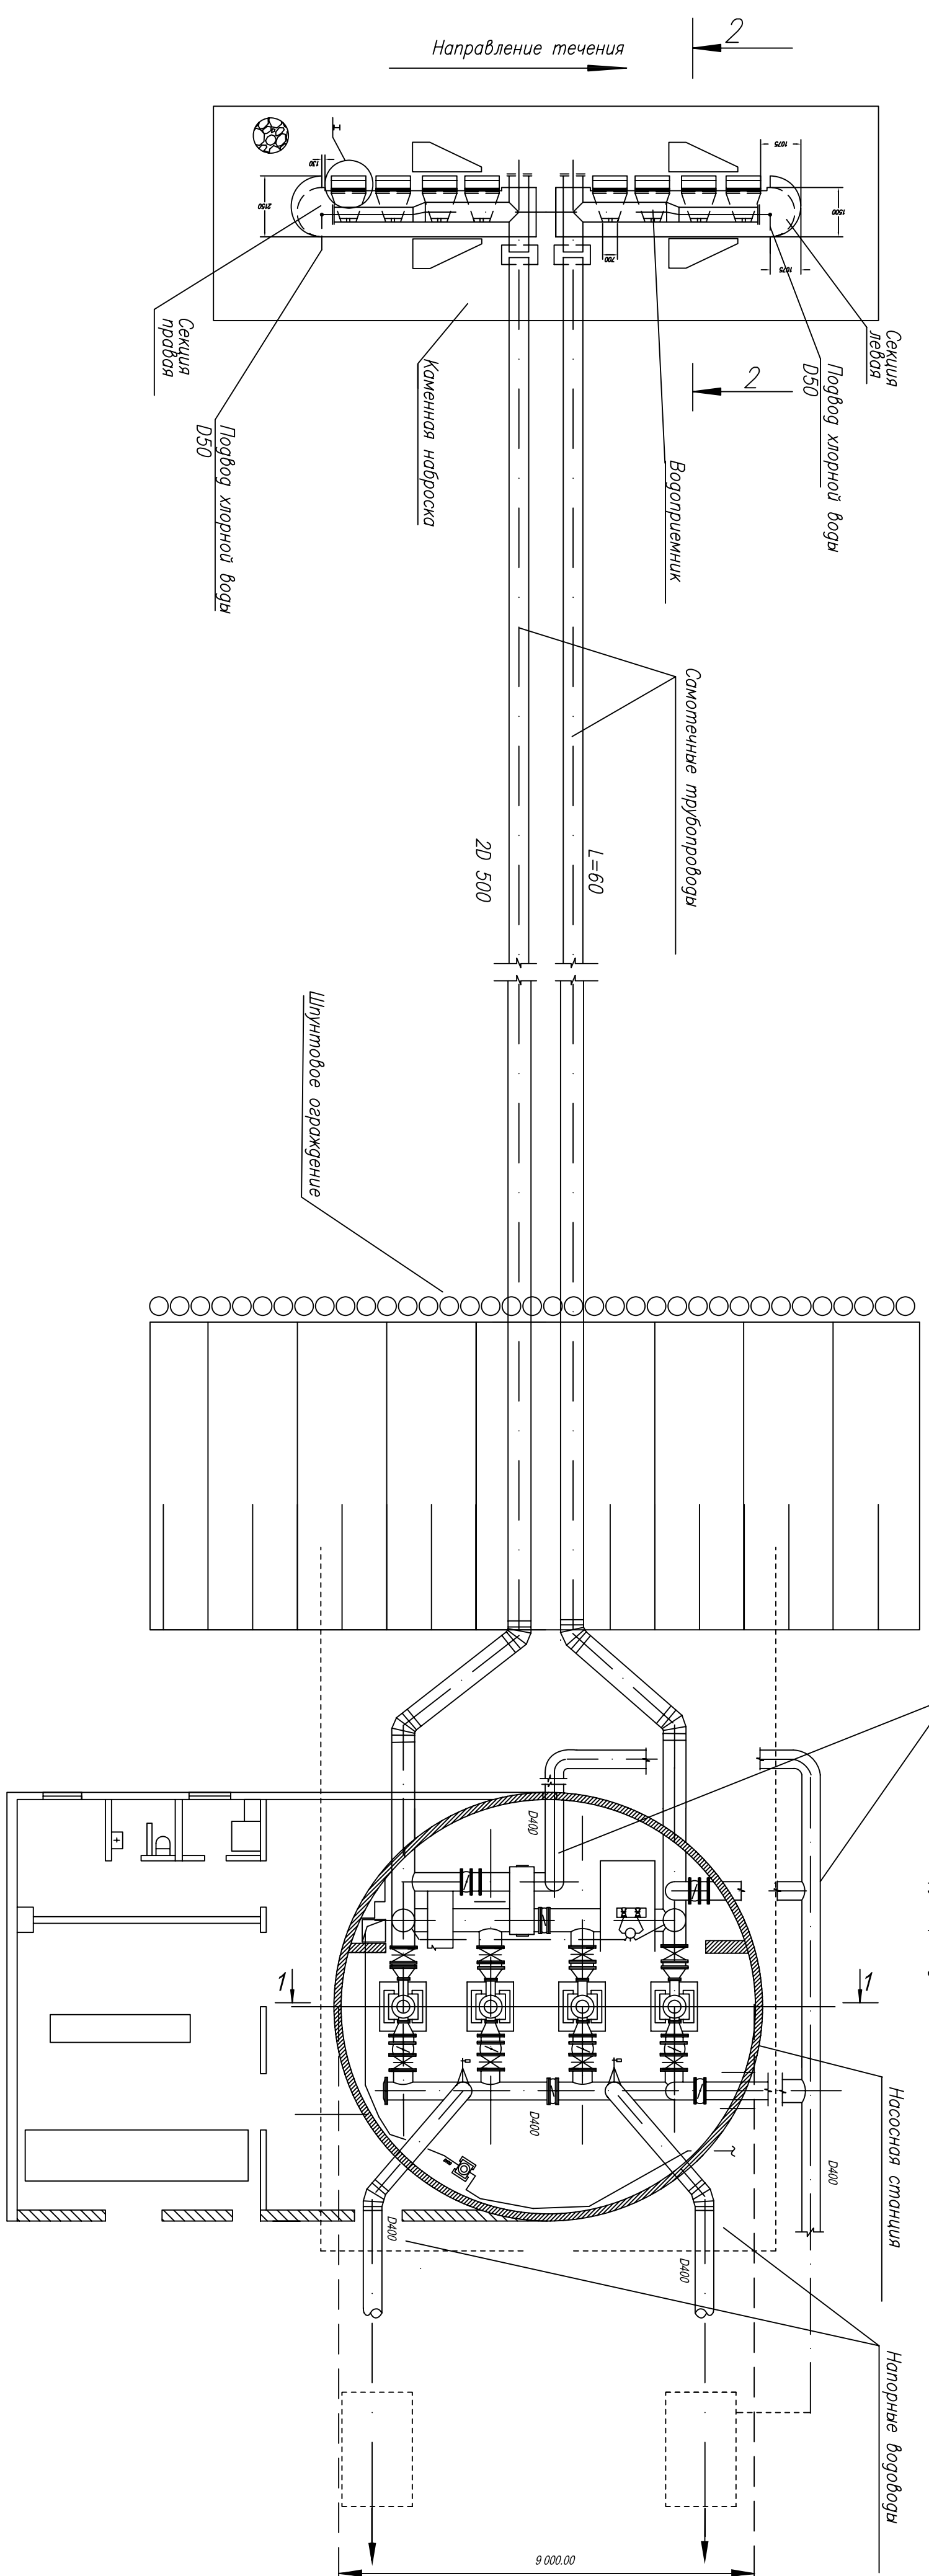

Yes 1



Passes 2-2 M1:50

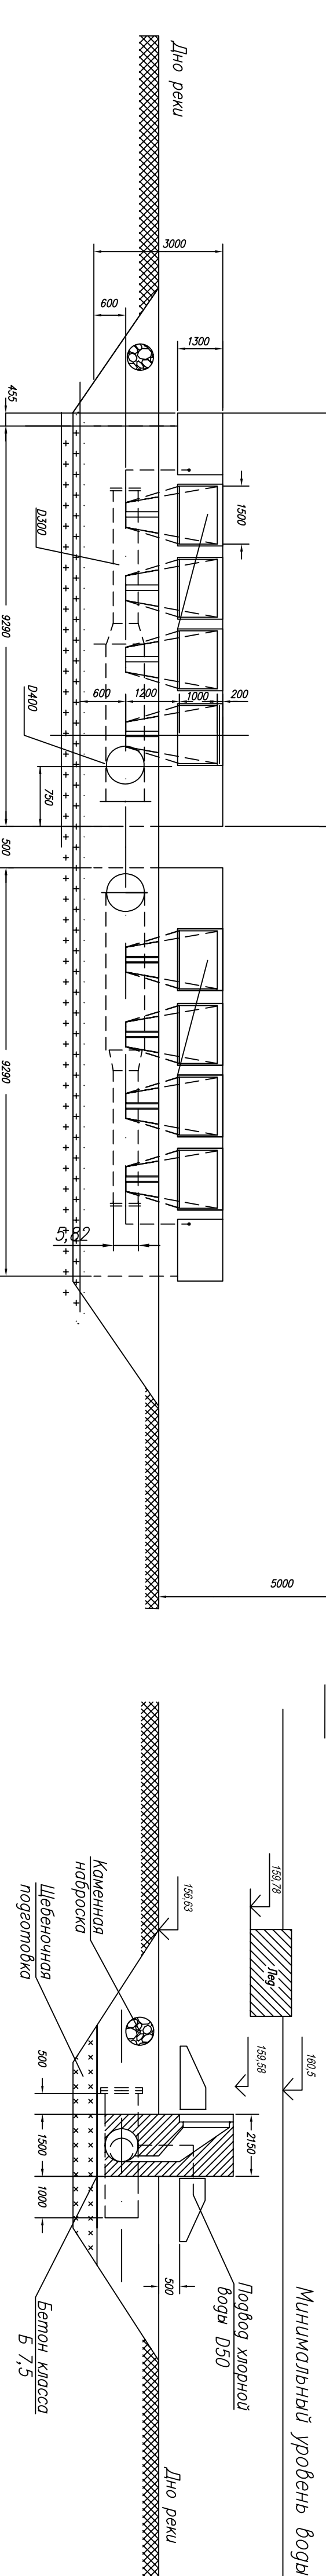

Спецификация					
Материал	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Количество	Прим.
Регистр	СТ-211 405	Центробежный насосный агрегат	шт.	4	всг
	N 1204-42	Электромеханический двигатель N 83 кВт	шт.	4	НДС не облагается
	ГОСТ 1890-73	Кольцевая электросетка G-7	шт.	2	2070кг
	ГОСТ 10708	Трубы стальные D=400 мм	п.м.	126	
	ГОСТ 10706	Трубы стальные D=300 мм	п.м.	40	
	Г/У 14-64-45-40	Трубы чугунные ВДП ДУ=300 мм	п.м.	1800	
	ГОСТ 10708	Трубы стальные D=100 мм	п.м.	20	
Регистр	СТ-2057	Рабочий электромеханический насос 200х300 мм	шт.	4	
	4 А40402 N 1,5 кВт	Рабочий электромеханический насос 200х400 мм	шт.	4	
	БВН	Центробежный насосный агрегат	шт.	4	
	Акс-4-4	Вспомогательный насос 300 л/мин	шт.	2	300
	"ХЗВ Вольт"	Электродвигатель ин-1450 об/мин	шт.	2	
	30 x 914 мм	Угловая сталь 40мм	шт.	6	
	ГОСТ 15268	Стальная электроудерживающая D=300	шт.	4	
		Рабочий насос D=300	шт.	4	
		Колода обратный напорный D=300	шт.	4	

				МГСУ ВУВ	Возодборные сооружения	
Выполнил	Фамилия И.О.	Имя	Датум	Сумма водозабора сооружений Бетонный оголовок в створном кожухе		
Примеч						
				Створы	Плет	Плетов
				У	1	2
				МГСУ Кафедра "Восстановление"		